


作業環境測定の実施から評価

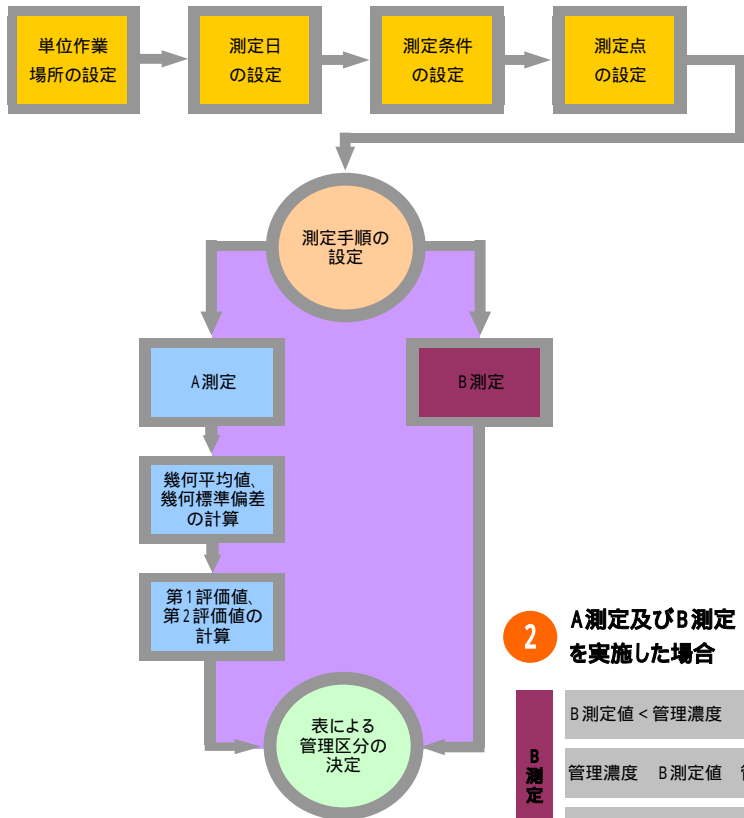

作業環境測定結果に基づく評価のフローシート

評価値と管理区分の関係(表)

1 A測定のみを実施した場合

A測定			
第1評価値 < 管理濃度	第2評価値 < 管理濃度	第1評価値 > 管理濃度	第2評価値 > 管理濃度
第1管理区分	第2管理区分	第3管理区分	第3管理区分

2 A測定及びB測定を実施した場合

A測定			
第1評価値 < 管理濃度	第2評価値 < 管理濃度	第1評価値 > 管理濃度	第2評価値 > 管理濃度
第1管理区分	第2管理区分	第3管理区分	第3管理区分

B測定			
B測定値 < 管理濃度	第1管理区分	第2管理区分	第3管理区分
管理濃度 ≤ B測定値 < 管理濃度 × 1.5	第2管理区分	第2管理区分	第3管理区分
B測定値 ≥ 管理濃度 × 1.5	第3管理区分	第3管理区分	第3管理区分

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置

(安衛法第65条の2第1項)

