


作業環境測定の実施から評価

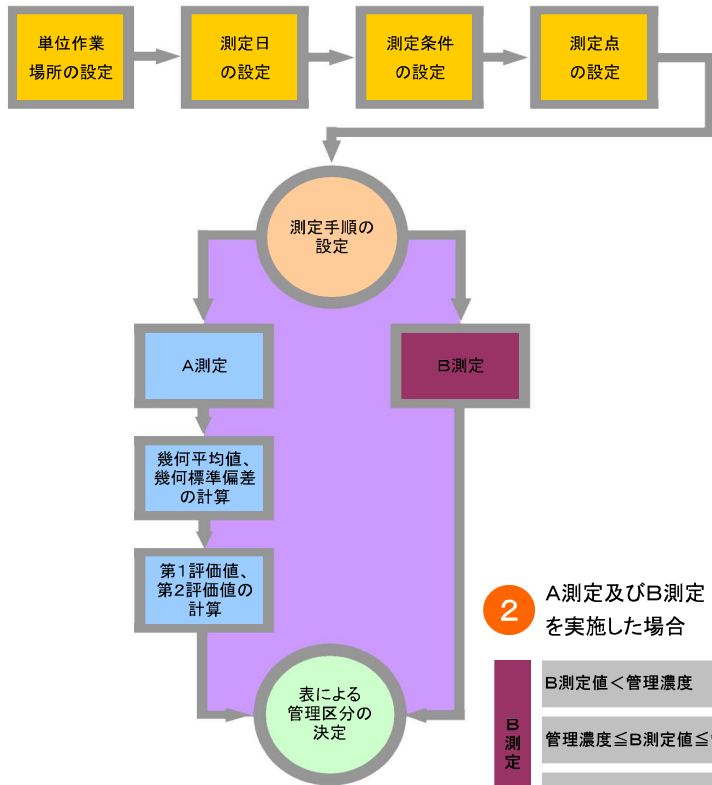

作業環境測定結果に基づく評価のフローシート

評価値と管理区分の関係(表)

1 A測定のみを実施した場合

| A測定 | | |
|--------------|----------------------|--------------|
| 第1評価値 < 管理濃度 | 第2評価値 ≤ 管理濃度 ≤ 第1評価値 | 第2評価値 > 管理濃度 |
| 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |

2 A測定及びB測定を実施した場合

| B測定 | A測定 | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 第1評価値 < 管理濃度 | 第2評価値 ≤ 管理濃度 ≤ 第1評価値 | 第2評価値 > 管理濃度 |
| B測定値 < 管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
| 管理濃度 ≤ B測定値 ≤ 管理濃度 × 1.5 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
| B測定値 > 管理濃度 × 1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |

作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置

(安衛法第65条の2第1項)

